

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК
А.Р. Матвеев

« 03 » 08 2026 г.



**ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КРЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
на 2027 – 2029 гг.**

город Крымск, 2026 г.

**ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КРЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
на 2027 – 2029 гг.**

Полное наименование организации	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крымская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края
Основание для разработки программы	"Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ ""Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. N 1289 ""О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды"". Приказ Минэкономразвития России от 28 октября 2019 г. N 707 ""Об утверждении порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов"". Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 ""Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды"". Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении

	требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». СП 30.13300.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утвержден приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. N 626). СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (утвержден приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. N 635/10). СП 30.13330.2016 СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий (утвержден приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 г. N 951/пр). ГОСТ Р 56420.2-2015 (ИСО 25745-2:2015). Национальный Стандарт Российской Федерации. Лифты, эскалаторы и конвейеры пассажирские. Энергетические характеристики. Часть 2. Расчет энергопотребления и классификация энергетической эффективности лифтов. (утвержден приказом Росстандарта от 5 июня 2015 г. N 561-ст). ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. (утвержден Приказом Росстандарта от 12 июля 2012 г. N 191-ст). СТО НОП 2.1.2014. Требования к содержанию и расчету показателей энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания. Договор на оказание услуг по проведению энергетического обследования и разработке Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности от 2026 г.
Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крымская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края

	Подрядные организации, определяемые по результатам проведения конкурсных процедур.
Полное наименование разработчиков программы	Индивидуальный предприниматель Перевозников Дмитрий Витальевич
Цели программы	1. Определение в сопоставимых условиях целевого уровня снижения учреждением суммарного объема потребляемых им дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой им воды (далее - целевой уровень снижения потребления ресурсов). 2. Разработка мероприятий по снижению учреждением объема потребляемых им ТЭР, а также объема потребляемой им воды.
Задачи программы	Принятие необходимых административно-правовых решений. Организация системы управления процессом повышения энергетической эффективности объектов Учреждения. Организация планирования и выделения бюджетных средств, необходимых для поддержки и стимулирования реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения. Организация необходимых и достаточных условий для реализации комплекса энергосберегающих мероприятий. Реализация комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Целевые показатели программы	Доля затрат на покупку электрической энергии, в общем объеме затрат на энергоресурсы и воду – не менее 32,32 %. Доля затрат на покупку тепловой энергии в общем объеме затрат на энергоресурсы и воду – не менее 23,64 %. Доля затрат на покупку природного газа в общем объеме затрат на энергоресурсы и воду – не менее 0,69 %.

	Доля затрат на покупку воды в общем объеме затрат на энергоресурсы и воду – не менее 14,75 %. Доля затрат на покупку ГВС в общем объеме затрат на энергоресурсы и воду – не менее 28,6 %. Потребление электрической энергии – не более 2366,482 тыс. кВт*ч. Потребление тепловой энергии – не более 3629,37 Гкал (в том числе при сгорании природного газа в собственных котлах) Потребление воды – не более 87453 куб. м. Потребление ГВС – не более 29453 куб. м. Удельный расход электрической энергии в расчёте на 1 кв. м. полезной площади объектов – не более 81,09 кВт*ч/кв. м. Удельный расход тепловой энергии в расчёте на 1 кв. м отапливаемой площади объектов – не более 0,124 Гкал/кв. м. (в том числе при сгорании природного газа в собственных котлах) Удельный расход воды в расчёте на 1 человека – не более 0,69 м. куб/чел Удельный расход ГВС в расчёте на 1 человека – не более 0,23 м. куб/чел
Сроки реализации программы	Сроки реализации Программы: 2027 – 2029 гг. I этап – 2027 г., II этап – 2028-2029 гг.
Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы	Средства бюджета субъекта РФ. Общий объем финансирования Программы составляет 3320 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей; за счет бюджета субъекта РФ – 3320 тыс. рублей; средства местного бюджета – 0 тыс. рублей; собственные средства – 0 тыс. рублей
Планируемые результаты реализации программы	Суммарная экономия ТЭР и воды, полученная от реализации мероприятий Программы к 2029 г. составит: - тепловой энергии – 112,25 Гкал; - электроэнергии – 73,191 тыс. кВт*ч - воды – 2705 куб. м.

	Суммарный ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 1282,216 тыс. руб., в том числе: - тепловой энергии – 587,912 тыс. руб.; - электроэнергии – 563,571 тыс. руб.; - воды – 130,733 тыс. руб.
--	---

ВВЕДЕНИЕ

Снижение инвестиционной активности, повышение уровня инфляции, прогрессирующее старение основных производственных фондов, особенно, их активной части – машин и оборудования, оказывает регрессирующее воздействие на российскую экономику, не позволяя интенсифицировать ее развитие. В сложившейся экономической ситуации необходимость формирования в России энергоэффективного общества и переход к ресурсосберегающим технологиям должны оставаться приоритетными задачами.

Россия располагает огромными запасами природных ресурсов, оставаясь при этом одной из самых энергоемких стран в мире. Энергоемкость валового внутреннего продукта России в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 3,5 раза выше, чем в развитых странах. Сохранение высокого уровня энергоемкости российской экономики не только негативно влияет на энергетическую безопасность, но и сдерживает развитие экономики страны. Выход России на стандарты благосостояния развитых стран на фоне усиления глобальной конкуренции и сокращения топливно-энергетических ресурсов требует повышения эффективности использования всех видов топливно-энергетических ресурсов.

Одним из механизмов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности, финансовой и энергетической устойчивости, и в конечном итоге роста экономики является снижение энергоемкости валового внутреннего продукта страны, за счет реализации существующего потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности на основе перехода к рациональному использованию энергетических ресурсов.

Повышение энергоэффективности экономики России может быть обеспечено только за счет государственного регулирования и координации действий федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан.

Правительством Российской Федерации разработана и утверждена Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики" (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 512-Р). Основным приоритетом, которой является снижение энергоемкости валового внутреннего продукта к 2020 году не менее чем на 13,5 процента по сравнению с 2007 годом за счет реализации мероприятий Подпрограммы 1. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".

Практическим инструментом реализации энергосберегающей политики является Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяющий правовые, организационные и экономические основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ руководством ГБУЗ "Крымская ЦРБ" МЗ КК (далее

Учреждение) были приняты меры и организовано проведение установленным порядком энергетического обследования и разработки Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На основании Договора на оказание услуг по проведению энергетического обследования и разработке Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности от 2026 г., ИП Перевозников Д.В., выполнил энергетическое обследование Учреждения. По результатам выполненного энергетического обследования разработана Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Учреждения (далее – Программа или Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности).

Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности разработана в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации".

- Постановление Правительства РФ от 07.10.2019 №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Настоящая Программа определяет стратегические цели и задачи в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и является основой для проведения согласованной энергетической, экономической и инновационной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Учреждения.

Основными приоритетами при реализации Программы и энергетической стратегии, являются:

- развитие административного и технического регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- внедрение энергосберегающих мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;
- снижение энергоресурсопотребления.

В Программе сформированы конкретные направления и механизмы реализации энергосберегающей политики ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК, охватывающей все сферы энергетического хозяйства.

Настоящая Программа является документом, устанавливающим требования к деятельности Учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Программа должна стать инструментом внедрения энергетической политики и решения ключевых проблем в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в период ее реализации и на перспективу.

1. Анализ текущего состояния энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1. Общие сведения

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Министерство здравоохранения Краснодарского края.

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов исполнительной власти.

Учреждение обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, лицевые счета, открытые в соответствии с положениями бюджетного законодательства, бланки, штампы, печать установленного образца, обособленное имущество, закрепленное за ним в установленном порядке на праве оперативного управления.

Учреждение осуществляет свою деятельность в предоставлении услуг в области больничных организаций.

Учреждение возглавляет Главный врач.

1.2. Краткая производственная и энергетическая характеристика

Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Крымская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края

Сокращенное наименование Учреждения: ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК

Тип Учреждения: Государственное бюджетное учреждение.

Вид Учреждения: Больница

Юридический и почтовый адрес: 353380, Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, Горная ул., д. 15

Основными видом деятельности Учреждения в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (далее ОКВЭД):

– 86.10 Деятельность больничных организаций.

Ответственное должностное лицо за эксплуатацию и техническое содержание зданий Учреждения: Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам.

Ответственным должностным лицом за организацию и общее руководство реализацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам.

В эксплуатационной ответственности Учреждения находятся следующие здания и помещения:

№ п/п	Наименование здания, строения, сооружения	Общая площадь (кв. м)	Год ввода в эксплуатацию
1.	Административно-терапевтический корпус	389,98	1982
2.	Амбулатория п. Саук-Дере	282,7	1960
3.	Амбулатория с. Киевское	354,8	1962
4.	Амбулатория с. Молдованское	210,7	2014
5.	Амбулатория ст. Нижнебаканская	343,2	1954
6.	Амбулатория ст. Троицкая	726,2	1960
7.	Варениковская больница	4840	1955
8.	ВОП Дивизионная	170,7	2012
9.	ВОП п. Южный	210,7	2010
10.	ВОП ст. Неберджаевская	177,7	2014
11.	ВОП с. Экогическое	177,7	2014
12.	ВОП ул. Белинского	128,7	2010
13.	ВОП ул. Жукова	171,7	2012
14.	ВОП ул. Ипподромная	177,7	2014
15.	ВОП х. Павловский	210,7	2014
16.	Женская консультация	319,3	1978
17.	Лечебный корпус	3343,6	1967
18.	Новоукраинская амбулатория	210,7	2014
19.	Отделение скорой медицинской помощи	442,9	1950
20.	Офтальмологическое отделение	572,2	1900
21.	Педиатрическое отделение поликлиники (детская поликлиника)	1107,3	1963
22.	Поликлиника	11392	1982
23.	Терапевтическое отделение №2	961,5	1940
24.	ФАП п. Виноградный	27	2006
25.	ФАП с. Гвардейское	81,5	1992
26.	ФАП с. Кеслерово	64,7	1968
27.	ФАП с. Мерчанское	181,2	1952
28.	ФАП с. Русское	116,1	1969
29.	ФАП ст. Гладковская	38	1975
30.	ФАП с. Фадеево	65,4	1960
31.	ФАП х. Адагум	239,1	1968
32.	ФАП х. Армянский	95,8	1960
33.	ФАП х. Верхний Адагум	27	2007
34.	ФАП х. Даманка	206,6	1975
35.	ФАП х. Евсеевский	34,1	1963
36.	ФАП х. Красная Батарей	80,6	1978
37.	ФАП х. Красный	66,4	1994
38.	ФАП х. Кувичинский	34,4	1968
39.	ФАП х. Могучковский	50,8	1968
40.	ФАП х. Нешиль	82,7	1970
41.	ФАП х. Новокрымский	27	2008
42.	ФАП х. Новотроицкий	44,3	1956
43.	ФАП х. Первенец	50,6	1960
44.	ФАП х. Плавненский	27	2008
45.	ФАП х. Садовый	103,1	1970
46.	ФАП х. Черноморский	27	2008
47.	ФАП х. Шептальский	40,8	1970
48.	ФАП х. Школьный	449,3	1971

Эксплуатация зданий осуществляется собственными силами Учреждения.
Оборудование инженерно-технических систем Учреждения находится в
удовлетворительном состоянии.

1.3. Оценка текущей ситуации энергоресурсопотребления

Учреждение является потребителем следующих топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР):

- электрической энергии;
- тепловой энергии;
- природного газа.

Объемы и динамика потребления ТЭР и воды Учреждением в натуральном и стоимостном выражении за период с 2023 г. по 2025 г. представлены соответственно в таблицах 1, 2 и на рисунках 1, 2.

Таблица 1. Объемы потребления ТЭР и воды Учреждением

Наименование ресурса	Единица измерения	Предшествующие годы		Отчетный (базовый) год
		2023 г.	2024 г.	2025 г.
Электрическая энергия	кВт*ч	2459672	2459672	2439673
Тепловая энергия	Гкал	3353,8	3353,8	3264,8
Природный газ	куб. м	61400	61400	61400
Вода	куб. м	92607	92607	90158
ГВС	куб. м	34372	34372	32923



Рис. 1. Динамика потребления ТЭР и воды Учреждением

Таблица 2. Финансовые затраты Учреждения на покупку ТЭР и воды

Наименование ресурса	Единица измерения	Предшествующие годы		Отчетный (базовый) год
		2023 г.	2024 г.	2025 г.
Электрическая энергия	руб.	23038220	23038220	22784221
Тепловая энергия	руб.	17151295	17151295	16669913
Природный газ	руб.	488220	488220	488221
Вода	руб.	10618342	10618342	10399935
ГВС	руб.	20162743	20162743	20162743

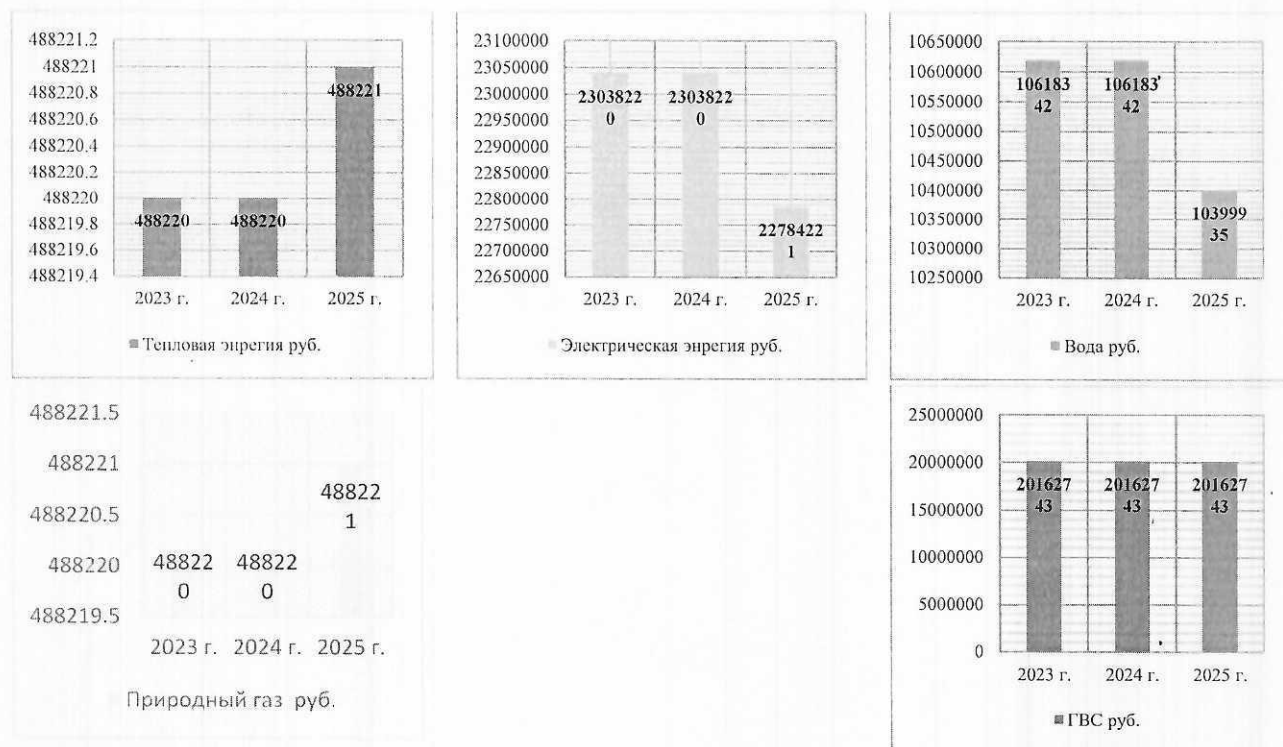


Рис. 2. Динамика финансовых затрат Учреждения на покупку ТЭР и воды

Финансовые затраты Учреждения на покупку ТЭР и воды в 2025 году составили 70505,033 тыс. руб., в том числе:

- электрической энергии 22784,221 тыс. руб. или 32,32 % от общих финансовых затрат;
- тепловой энергии 16669,913 тыс. руб. или 23,64 % от общих финансовых затрат;
- природного газа 488,221 тыс. руб. или 0,69 % от общих финансовых затрат;
- воды 10399,935 тыс. руб. или 14,75 % от общих финансовых затрат;
- ГВС 20162,743 тыс. руб. или 28,6 % от общих финансовых затрат;

Объем потребления ТЭР и воды Учреждением в 2025 году составил:

- электрической энергии 2439673 кВт*ч;
- тепловой энергии 3264,8 Гкал;
- природный газ 61,4 м. куб
- воды 90158 м. куб
- ГВС 32923 м. куб

Основная доля затрат Учреждения приходится на оплату тепловой, электрической энергии.

Оплата за потребленные ТЭР осуществляется по установленным приборам учета.

2. Основные цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Цели Программы определены на основе анализа их достижимости, с учётом целевых показателей в измеряемой форме для контроля их достижения, а также компетенции ответственных должностных лиц за реализацию настоящей целевой программы.

Базовой целью Программы является достижение оптимального уровня энергоресурсопотребления с учётом правовых и экономических ограничений, организационных условий и уровня развития технологий при следующих граничных условиях:

- начиная с 01 января 2027 года Учреждение должно обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёмов потребления электрической энергии в течение 3 лет на 3 % от объема фактически потребленной в 2025 г.
- начиная с 01 января 2027 года Учреждение должно обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёмов потребления тепловой энергии в течение 3 лет на 3 % от объема фактически потребленной в 2025 г.
- начиная с 01 января 2027 года Учреждение должно обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёмов потребления ХВС и ГВС в течение 3 лет на 3 % от объема фактически потребленной в 2025 г.
- начиная с 01 января 2027 года Учреждение должно обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёмов потребления природного газа в течение 3 лет на 3 % от объема фактически потребленной в 2025 г.

В результате достижения указанной цели произойдут изменения в экономике Учреждения, а именно:

- повышение надежности функционирования и динамики развития объектов Учреждения и их инфраструктуры и, как следствие, повышение качества оказания услуг;
- повышение эффективности использования Учреждением ТЭР и воды;
- снижение финансовых затрат Учреждения на покупку ТЭР и воды.

Достижение указанных целей достигается путем реализации энергосберегающих мероприятий.

2.2. Задачи Программы

Достижение поставленных целей Программы требует выполнения следующих взаимосвязанных задач:

- принятие необходимых административно-правовых решений, определяющих механизм регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения, обеспечивающий реализацию положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- организация системы управления процессом энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов, находящихся в ведении Учреждения, обеспечивающей распределение полномочий и эффективное взаимодействие руководства и ответственных должных лиц Учреждения;
- организация планирования и выделения бюджетных средств, необходимых для поддержки и стимулирования реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе развитию возобновляемых источников энергии;
- организация необходимых и достаточных условий для реализации энергосберегающих мероприятий предусмотренных настоящей Программой, позволяющих обеспечить снижение в сопоставимых условиях объёма потребления ТЭР и воды;
- реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения, предусмотренных настоящей Программой.

Для успешного достижения поставленных задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения требуются:

- внедрить в механизм управления деятельностью Учреждения процессы, обеспечивающие планирование и координацию действий по реализации энергоресурсосберегающих мероприятий;
- обеспечить ресурсами (финансовыми, кадровыми и прочими), необходимыми для осуществления процессов управления и реализации мероприятий в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности;
- реализовать предусмотренные настоящей Программой мероприятия в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программу реализовать в период 2027 – 2029 гг.

В целях оптимизации финансовых затрат и получения наибольшего экономического эффекта внедрить предусмотренные Программой энергоресурсосберегающие мероприятия.

На первом этапе, в 2027 году, реализовать предусмотренные Программой организационные мероприятия, в частности в приоритетном порядке предусмотреть:

- принятие необходимых административно-правовых решений;
- организацию процессов управления повышением энергетической эффективности объектов, находящихся в ведении Учреждения
- планирование и выделение бюджетных средств Учреждения, необходимых для поддержки и стимулирования реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На втором этапе, начиная с 2028 года, реализовать предусмотренные Программой технические мероприятия, в частности в приоритетном порядке реализовать энергосберегающие мероприятия не требующих значительных капиталовложений.

4. Целевые показатели

Номенклатура целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения сформирована на основании Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2019 г. № 1289 “О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды”.

Расчёт потенциала и целевых показателей выполнен для Учреждения в целом и объектов, находящихся в его ведении в соответствии с методикой, утверждённой Приказом Минэкономразвития России от 19.03.2026 № 200 «О внесении изменения в приложение № 2 к Методическим рекомендациям по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425».

Фактические целевые показатели, отражающие текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по состоянию на 2025 год, принимаются в качестве базовых показателей для сопоставления с прогнозируемыми и фактически достигнутыми показателями.

Сведения о базовых и прогнозируемых целевых показателях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по состоянию на 2025 год представлены в таблицах:

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии
Потребление природного газа на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	327,75	неприменимо	неприменимо	3%
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	83,13	неприменимо	неприменимо	3%
Потребление горячей воды, м3/чел	0,25	неприменимо	неприменимо	3%
Потребление холодной воды, м3/чел	0,71	неприменимо	неприменимо	3%
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	83,60	неприменимо	неприменимо	3%

Таблица 3. Расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов
Площадь помещений – 29183,18 кв. м (центр. отоп. – 25974,38 кв. м, электроотопление – 2259,2 кв. м, газ – 949,6 кв. м)
Электрическая энергия – 2439673 кВт*ч
Тепловая энергия – 3264,8 Гкал
Природный газ – 61400 тыс. куб. м
ХВС – 90158 куб. м
ГВС – 32158 куб. м
Количество сотрудников и пациентов – 126605 человек

Таблица 4. Сведения о целевых показателях Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ п.п.	Наименование показателя программы	Единица измерения	Базовый (отчетный) год	Плановые значения целевых показателей программы					
				2027 г.	2028 г.	2029 г.			
1	2	3		4	5	6			
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения									
1.	Доля объема потребленной электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100			
2.	Доля объема потребленной тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100			
3.	Доля объема потребленной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100			
4.	Доля объема потребленной горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	%	100	100	100	100			
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения, отражающие экономию ТЭР и воды									
1.	Потребление электрической энергии	кВт*ч	2439673	2415276	2390879	2366482			
2.	Потребление тепловой энергии	Гкал	3741,62	3704,2	3665,78	3629,37			
3.	Потребление холодной воды	куб.м	90158	89256	88354	87453			
4.	Потребление горячей воды	куб.м	32158	31256	30354	29453			
Удельные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения									
1.	Удельный расход электрической энергии в расчёте на 1 кв.м общей площади объектов	кВт*ч/кв.м	83,60	82,76	81,93	81,09			
2.	Удельный расход тепловой энергии в расчёте на 1 кв.м отапливаемой площади объектов	Гкал/кв.м	0,128	0,127	0,126	0,124			
3.	Удельный расход холодной воды в расчёте на 1 человека	куб.м/чел	0,71	0,705	0,698	0,69			
4.	Удельный расход горячей воды в расчёте на 1 человека	куб.м/чел	0,25	0,25	0,24	0,23			

5. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

5.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Целью осуществления управления в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Учреждения является строгое соблюдение условий исполнения целей и задач Программы.

Эффективность управления в области энергосбережения должна обеспечиваться системным подходом, предусматривающим:

- определение и формализацию целей и задач деятельности Учреждения, направленной на энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- определение и формализацию политики Учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Политики энергоресурсосбережения);
- определение и формализация, в соответствии с установленной Политикой энергоресурсосбережения, процессов управления, позволяющих достигнуть поставленных целей и задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- определение необходимых ресурсов для осуществления деятельности Учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечение ими;
- применение предложенных Программой методов для измерения результативности и эффективности деятельности Учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для успешного руководства деятельностью Учреждения в области энергосбережения необходимо разработать, задокументировать и внедрить систему управления, определяющую:

- распределение ответственности и полномочий по управлению деятельностью в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- технологию исполнения процессов управления деятельностью в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- временные регламенты исполнения процессов управления деятельностью в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- методы и критерии оценки результатов деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

С целью организации системы управления деятельностью Учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, обеспечить в установленные Программой сроки выполнение организационных мероприятий, в части касающейся:

- принятия необходимых административно-правовых решений, определяющих механизм реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- создания системы управления процессом повышения энергетической эффективности объектов, находящихся в ведении Учреждения;
- создания условий для реализации энергосберегающих мероприятий.

Перечень предлагаемых Программой организационных мероприятий с указанием сроков их внедрения представлен в таблице 5.

Таблица 5. Перечень организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование организационного мероприятия	Результаты исполнения мероприятия	Срок исполнения мероприятия	
			Начало	Окончание
1.	Принятие необходимых административно-правовых решений, определяющих механизм реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	«Положение о энергоресурсосбережении»		
1.1	Назначить ответственных лиц за реализацию мероприятий Программы	Приказ по Учреждению	февраль 2027	ноябрь 2027
2.	Создание системы управления процессом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности Учреждения	Создание системы управления процессом энергоресурсосбережения		
2.1	Внести в должностные инструкции сотрудников, ответственных за эксплуатацию и техническое содержание объектов, инженерно-техническое обеспечение, закупку энергоресурсопотребляющего оборудования соответствующие дополнения в части касающейся энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов и их энергосистем в зонах своей ответственности Определить квалификационные требования к сотрудникам по видам занимаемых должностей	Утвердить внесенные изменения в должностные инструкции	февраль 2027	ноябрь 2027
3.	Создать необходимые условия для реализации энергосберегающих мероприятий, предусмотренные настоящей Программой	Внедрение процессов управления энергосбережением и повышения энергетической эффективности Учреждения		
3.1	Организовать обучение сотрудников энергоресурсосбережения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	Документ, удостоверяющий прохождение обучения	февраль 2027	ноябрь 2027
3.2	Разработать систему мотивации персонала в целях эффективного использования топливно-энергетических ресурсов	Утверждение плана мероприятий	февраль 2027	ноябрь 2027

№ п/п	Наименование организационного мероприятия	Результаты исполнения мероприятия	Срок исполнения мероприятия	
			Начало	Окончание
3.3	Организовать подготовку отчетности и анализ деятельности Учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Отчеты о фактических объемах энергопотребления и о результатах реализации Программы	ноябрь 2029	декабрь 2029

5.2. Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Результатами достижения установленных Программой целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- рациональное использование энергетических ресурсов;
- снижение доли затрат на покупку ТЭР в объеме бюджетного финансирования.

Указанные результаты достигается путем реализации энергоресурсосберегающих мероприятий, которые запланированы на II этапе, начиная с 2028 года.

Основные направления снижения теплопотерь зданий Заказчика при их эксплуатации указаны в таблице 6.

Таблица 6. Основные направления снижения теплопотерь зданий Заказчика при их эксплуатации.

№ п.п.	Наименование	Снижение теплопотерь по сравнению с базовым вариантом, %	Срок окупаемости, лет
1.	Утепление кровли зданий	до 10	8÷10
2.	Утепление оконных проемов чердачных помещений	4÷5	3÷4
3.	Уплотнение притворов дверных полотен к дверным коробкам	3÷4	2÷3
4.	Уплотнение притворов оконных перешлестов (своевременное обслуживание оконной фурнитуры и резиновых уплотнителей)	3÷4	2÷3
5.	Восстановление отмосток и вводов коммуникаций в здания	2÷4	3÷4
6.	Восстановление теплоизоляции трубопроводов системы теплоснабжения, особое внимание необходимо обратить на необходимость восстановления теплоизоляции отдельных участков магистральных распределительных трубопроводов системы теплоснабжения	3÷4	1÷2
7.	Систематическая (ежегодно в период проведения работ по подготовке к отопительному сезону) промывка отопительных систем	2÷3	0,5÷1

Примечание: Отмеченное в таблицах снижение теплопотерь по сравнению с базовым вариантом относится к одиночному мероприятию.

Технико-экономические оценки, предложенных Программой энергоресурсосберегающих мероприятий, включающие методики и результаты ожидаемой экономии, а также оценки финансовых затрат и сроков окупаемости мероприятий представлены в Приложении 3.

Перечень технических мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Учреждения с результатами оценки ожидаемого эффекта от их внедрения представлен в таблице 7.

Таблица 7. Перечень мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

		2027-2029 гг.		Экономия топливно-энергетических ресурсов			
№ п.п.	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий		в натуральном выражении		в стоимостном выражении, тыс. руб.	
		источник	объем, тыс. руб.	кол-во	ед. изм.		
1	2	3	5	6	7	8	
1.	Ревизия, регулировка окон ПВХ, уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов.	средства бюджета субъекта РФ	600	112,25	Гкал	587,912	
2.	Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов.	средства бюджета субъекта РФ	1220	73,191	тыс. кВт*ч	563,571	
3.	Установка автоматических смесителей сенсорного типа	средства бюджета субъекта РФ	1500	2705	куб. м	130,733	
Всего по мероприятиям:			3320	X	X	1282,216	

6. Планируемые результаты реализации Программы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные Программой, должны быть использованы для решения производственных задач и достижения целей Учреждения.

Мероприятия содержат в себе общие тенденции развития, отвечают заданным направлениям государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отражают определенные достижения в этой области.

Программа обеспечивает решение задач снижения расходов на ТЭР и воду за счет осуществления мероприятий технического и организационного характера, непосредственным результатом которых является повышение уровня энергосбережения и повышение энергетической эффективности Учреждения.

По итогам реализации Программы предполагается получение следующих результатов:

- обеспечение надежной и бесперебойной работы системы энергоснабжения организации;
- снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы не менее 3 % по отношению к 2025 г. ежегодно;
- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее 6 % по отношению к 2025 г.;
- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;
- стимулирование энергосберегающего поведения работников организации.

Реализация Программы обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств за счет полученной экономии и, как следствие снижение постоянной составляющей бюджета Учреждения по оплате ТЭР и воды.

Суммарная экономия ТЭР и воды, полученная от реализации мероприятий Программы составит:

- тепловой энергии – 112,25 Гкал;
- электроэнергии – 73,191 тыс. кВт*ч
- воды – 2705 куб. м.

Суммарный ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 1282,216 тыс. руб., в том числе:

- тепловой энергии – 587,912 тыс. руб.;
- электроэнергии – 563,571 тыс. руб.;
- воды – 130,733 тыс. руб.

7. Объем и источник финансирования

Источник финансирования Программы – средства бюджета субъекта РФ. Общий объем финансирования Программы составит 3320 тыс. рублей.

8. Механизм реализации программы

Для обеспечения реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предлагается создать в составе Учреждения рабочую группу энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее «группа энергосбережения»), подчиненную непосредственно руководителю Учреждения.

Задачи, функции, обязанности и организацию работы группы энергосбережения определить «Положением о группе энергосбережения» и утвердить приказом по организации.

Ответственным лицом за сбор достоверной информации об объемах энергоресурсопотребления назначить Заместителя главного врача по хозяйственным вопросам.

Ответственным лицом за ежеквартальный контроль объемов энергоресурсопотребления и реализацию предусмотренных Программой энергосберегающих мероприятия назначить Заместителя главного врача по хозяйственным вопросам.

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, технических, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения целей и задач Программы. Он базируется на принципе прямого взаимодействия административного и инженерно-технического персонала с «группой энергосбережения».

Для успешного достижения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности «группа энергосбережения» должна обеспечить:

- реализацию правовых и административных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- повышение квалификации, компетенции и стимулирования исполнителей программных мероприятий;
- информационную пропаганду энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- управление и координацию хода реализации энергосберегающих мероприятий;
- мониторинг реализации энергосберегающих мероприятий и повышения энергетической эффективности;
- контроль достижения плановых (базовых) показателей;
- ежегодную корректировку Программы.

Правовые и административные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности обеспечат:

- создание и применение необходимой нормативной базы;

- создание организационных условий для осуществления мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая создание;
- необходимых систем управления и обеспечение персоналом соответствующей квалификации;
- создание и применение инфраструктуры, необходимой для реализации настоящей Программы энергосбережения.

Мониторинг в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является неотъемлемой частью системы оценки достижения целей Программы и служит информационным обеспечением деятельности Учреждения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Целью мониторинга является фиксация, актуализация и анализ целевых показателей Программы для определения степени достижения целей Программы и принятия обоснованных управленческих решений.

Мониторинг осуществляется в двух формах:

- постоянный мониторинг (осуществляется ежеквартальный);
- периодический (контрольный) мониторинг (ежегодный).

Проведение мониторинга требует координации действий администрации, инженерно-технического персонала и группы энергосбережения.

Для успешного достижения целей Программы сотрудники, ответственные за реализацию Программы, должны обладать соответствующей квалификацией и быть компетентным в решении задач в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В части обеспечения компетенции сотрудников необходимо:

- направить сотрудников на курсы повышения квалификации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- обеспечить мотивацию сотрудников на достижения необходимого уровня своей компетенции, должного понимания актуальности и важности своего участия в реализации Программы;
- обеспечить мотивацию на повышение результативности и эффективности деятельности сотрудников при реализации энергосберегающих мероприятий.

В качестве модели для разработки требований к квалификации, компетенции и стимулирования сотрудников использовать требования ГОСТ Р ИСО 10015-2007 «Менеджмент организации. Руководящие указания по обучению».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежеквартально и ежегодно в течение всего срока Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании данных мониторинга выполнения энергосберегающих мероприятий и отчетов ответственных исполнителей.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели. Оценка проводится поэтапно и включает:

- оценку качества выполнения энергосберегающих мероприятий;
- расчет фактических целевых показателей и определение степени достижения плановых целевых показателей;

- оценку эффективности реализации энергосберегающих мероприятий и Программы в целом.

Степень достижения ожидаемых результатов определяются на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.

Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому фактическому и плановому (ожидаемому) показателям.

Оценка эффективности реализации энергосберегающего мероприятия определяется по степени достижения соответствующего целевого показателя на основе расчета по формуле:

$$E_r = \frac{E_f}{E_n} * 100\%$$

где:

E_r – степень достижения целевого показателя, %.

E_f – фактическое значение целевого показателя.

E_n – нормативное значение целевого показателя.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по степени достижения всех целевых показателей на основе расчета по формуле:

$$E = \left(\frac{1}{m} * \sum_{i=1}^m \frac{E_{f_i}}{E_{n_i}} + \frac{E_{f_i}}{E_{n_i}} \right) * 100\%$$

где:

E – степень достижения всех целевых показателей Программы, %.

E_{f_i} – фактические значения целевых показателей.

E_{n_i} – нормативные значения целевых показателей.

m – количество целевых показателей.

На основе степени достижения целевых показателей квалифицируется качественная оценка реализации Программы.

Для принятия решения о степени достижения целевых показателей используется следующая качественная шкала:

Численное значение степени достижения целевых показателей Программы	Качественная характеристика Программы
$80\% \leq E$	эффективная
$40\% \leq E < 80\%$	в незначительной степени эффективная
$E < 40\%$	не эффективная

По результатам оценки вносятся предложения по перераспределению или изменению объемов финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Сведения об Исполнителе Программы

Полное и сокращенное наименование организации, и ее организационно-правовая форма:	Индивидуальный предприниматель Перевозников Дмитрий Витальевич
ИНН ОГРНИП	390103889411 317392600053222
Место нахождения и почтовый адрес, телефон, факс	г. Кудрово, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., Европейский проспект, дом 13/3, офис 207 89533739706, 8(812)9818555
Адрес электронной почты	E-mail: x-rated3@yandex.ru
Банковские реквизиты: Расчетный счет Наименование обслуживающего банка Корреспондентский счет	Банковские реквизиты Тип счёта: Расчетный счет в банке Расчётный счёт: 40802810000003523956 БИК: 044525974 Наименование банка или ТОФК: АО «Т-Банк» Корреспондентский счёт или единый казначейский счёт: 30101810145250000974
Код БИК	

Сведения о Заказчике Программы

Полное наименование организации (в соответствии с Учредительными документами)	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КРЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Сокращенное наименование организации	ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК
Организационно-правовая форма	Государственное бюджетное учреждение
Юридический адрес	353380, Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, Горная ул., д. 15
Фактический адрес	353380, Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, Горная ул., д. 15
Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ)	
ФИО, должность руководителя, тел., факс	Матевосян Артак Рубикович, главный врач
ФИО главного бухгалтера	
Телефон, код.	☎ тел +7 (86131) 4-50-00 (приемная главного врача) e-mail: krymskcrb@yandex.ru, ozcrb2021@mail.ru
Доля государственной (муниципальной) собственности % (для акционерных обществ)	100
Банковские реквизиты:	
Наименование банка	ИНН 2337043608 / КПП 233701001
Код ИНН/КПП	ОГРН 1132337000234
БИК	Минфин КК (ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК
р/с	л/с № 8285 __7090) Ед.казн.счет 401028109453700000010 Казн.счет 032246430300000001800 ОКЦ №1 ЮГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар БИК ТОФК 010349101 ОКПО 16732739, ОКАТО 03415000000, ОКТМО 03625101001, ОКФС 13, ОКОГУ 2300229, ОКОПФ 75203
Получатель	ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК

**Технико-экономическая оценка технических мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий,
находящихся в ведении Учреждения**

Выбор энергосберегающих мероприятий, включенных в Программу, основан на оценке доступности (наличия) технологий и ресурсов, ожидаемого технического и экономического эффекта и динамических показателей экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия.

Технический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий определен как разница, объемов потребления энергетических ресурсов или воды, до и после внедрения.

Экономический эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий определен как, разница приведенных финансовых затрат до и после внедрения.

Финансовые затраты на реализацию энергосберегающих мероприятий определены на основе смет расходов, с учетом стоимости энергосберегающего оборудования, проектных, монтажных и пусконаладочных работ.

Простой срок окупаемости энергосберегающих мероприятий определен, как отношение, финансовых затрат к полученному экономическому эффекту.

Экономическая эффективность инвестиций в энергосберегающие мероприятия определена на основе оценки значений динамических показателей экономической эффективности инвестиций, а именно:

- чистой приведенной стоимости инвестиций (чистый дисконтированный доход), определяющей весь эффект от инвестиций, приведенной во времени к началу расчетного периода;
- внутренней нормы доходности инвестиций, определяющей максимальную базовую ставку, при которой капиталовложения не будут убыточными;
- индекса рентабельности инвестиций, коэффициента эффективности мероприятия, показывающего, во сколько раз увеличиваются вложенные средства за расчетный период в сравнении с нормативным увеличением на уровне базовой ставки (доход на единицу затрат);
- дисконтированного срока окупаемости инвестиций, определяющего срок возврата капиталовложений и получения нормативного дохода на уровне принятой ставки дисконтирования;
- ставки дисконтирования — определяющей коэффициент пересчета будущих потоков доходов к начальному периоду расчета в единую величину текущей стоимости.

Показатели экономической эффективности инвестиций определены при условии постоянного годового дохода в течение всего срока внедрения и не учитывают ликвидационную стоимость объектов внедрения.

Чистая приведенная стоимость (ЧПС) инвестиций определена по формуле:

$$\text{ЧПС} = \text{Д} * \alpha_T - \text{К},$$

где:

- Д — доход, получаемый от внедрения, руб.;
- К — объем капиталовложений, приведенный во времени к началу расчетного периода, руб.;
- α_T — дисконтированный множитель (коэффициент приведения постоянных по величине денежных сумм к началу расчетного периода), лет, определен по формуле:

$$\alpha_T = \frac{(1 + E)^T - 1}{E(1 + E)^T},$$

где:

- Е — ставка дисконтирования.
- Т — расчетный период, принятый в расчетах равным нормативному сроку службы энергосберегающего оборудования, лет.

Индекс рентабельности или доходности инвестиций (ИД) определен по формуле:

$$\text{ИД} = \frac{\text{ЧПС}}{K} + 1$$

Внутренняя норма доходности инвестиций (ВНД) определена по формуле:

$$\text{ВНД} = E_{\max} + (E_{\max} - E_{\min}) * \frac{\alpha_{\max} - \alpha_{T(\text{ПР})}}{\alpha_{\max} - \alpha_{\min}},$$

где:

- $E_{\min}, E_{\max}$ — минимальные и максимальные значения ставки дисконтирования;
- $\alpha_{\min}, \alpha_{\max}$ — минимальные и максимальные значения дисконтирующего множителя;
- $\alpha_{T(\text{ПР})}$ — минимальное предельное значение дисконтированного множителя, при котором инвестиции не будут убыточными, определено по формуле:

$$\alpha_{T(\text{ПР})} = \frac{K}{D}$$

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций ($T_{\text{ок}}^D$) определен по формуле:

$$T_{\text{ок}}^D = \frac{\lg\left(1 + \frac{E}{P_v}\right)}{\lg(1 + E)},$$

где:

- P_v — коэффициент возврата капитала, определяемый по формуле:

$$P_B = \frac{D}{K} - E$$

Инвестиции в энергосберегающие мероприятия считаются целесообразными при следующих граничных условиях:

- чистый дисконтированный доход инвестиций больше или равен нулю ($ЧДД \geq 0$);
- индекс доходности инвестиций больше или равен нулю ($ИД \geq 0$);
- внутренняя норма доходности инвестиций больше или равна ставке дисконтирования ($E \leq ВНД$);
- срок возврата инвестиций находится в пределах расчетного периода или нормативного срока службы энергосберегающего оборудования ($T_{ок}^л < T_H$).

Пояснительная записка.

Установка автоматических смесителей сенсорного типа.

С целью экономии и рационального использования холодной воды установить автоматические смесители сенсорного типа.

Автоматический смеситель сенсорного типа, обеспечивающий достаточный комфорт пользователя работает по принципу автоматического включения и отключения подачи воды от сигнала датчика фотоэлемента.

Из практических наблюдений среднее время мытья рук одним человеком в умывальнике составляет 15 секунд.

Нормативный расход воды за такой период составит:

- горячая вода: $G_{гв} = 0,09 * 15 = 1,35$ л;

- холодная вода: $G_{хв} = 0,09 * 15 = 1,35$ л.

Суммарный расход воды составит 2,7 л за одно мытье рук.

За счет отсутствия лишнего расхода воды при регулировании нужной температуры и автоматическим выключением подачи при убирании рук из рабочей зоны сенсора, экономия воды может достигать до 40 % или примерно 1 л воды.

В ходе проведенного анализа выявлено, что в среднем число использования каждого умывальника в день составляет 45 раз. Соответственно расход воды составит:

– горячая вода: $G_{гв}^{сут} = 45 * 1,35 * 100 * 10^{-3} = 6,075 \frac{м^3}{сут}$;

– холодная вода: $G_{хв}^{сут} = 45 * 1,35 * 100 * 10^{-3} = 6,075 \frac{м^3}{сут}$.

Прогнозируемая экономия как горячей, так и холодной воды в год может составить в натуральном выражении $2705 м^3$. В денежном выражении общая экономия может составить 130,733 тыс. руб./год при установленном тарифе на водоснабжение 48,33 руб./ $м^3$ в базовом году.

Минимальная рыночная стоимость автоматического смесителя сенсорного типа с установкой составляет 15,0 тыс. рублей. Количество требуемых смесителей 100 шт. Стоимость оборудования может составить 1500 тыс. рублей.

Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников, светодиодов.

Для оценки эффективности внедрения мероприятия была произведена сравнительная оценка светотехнических характеристик энергосберегающих источников света и, используемых в светильниках внутреннего освещения, люминесцентных ламп (далее - ЛЛ) и светодиодных. Основные светотехнические характеристики ламп приведены ниже в таблице. Основываясь на результатах сравнительного анализа светотехнических и эксплуатационных характеристик источников света, выполнена технико-экономическая оценка энергосберегающего мероприятия.

Параметры	Люминесцентная лампа	Светодиодная лампа
КПД	от 70%	90% и более
Коэфф. затенения светового потока	0,6-0,7	0,9
Эффективность	50-60 Лм/Вт	100-120 Лм/Вт
Срок службы	не более 18000 часов	до 50000 часов
Температурный режим	+5 ... +30	-40 ... +60
Цветовая температура	2700 - 6000К	2800 - 10000К
Ультрафиолетовое излучение	высокое	нет
Стробоскопический эффект	есть	нет
Наличие вредных веществ	есть	нет
Специальные условия хранения и эксплуатации	есть	нет

Оценка экономии электрической энергии $\Delta W_{\text{год}}^{\text{оу}}$ от внедрения энергосберегающего мероприятия произведена по нижеприведенной формуле:

$$\Delta W_{\text{год}}^{\text{оу}} = W_{\text{ЛЛ}}^{\text{оу}} - W_{\text{ЛСД}}^{\text{оу}}, [\text{кВт}\cdot\text{ч}],$$

где:

- $W_{\text{ЛЛ}}^{\text{оу}}$ – суммарное годовое потребление электроэнергии установленных светильников с ЛЛ;
 $W_{\text{ЛСД}}^{\text{оу}}$ – суммарное годовое потребление электроэнергии установленных светильников с ЛСД;

$$W_{\text{ЛЛ/ЛСД}}^{\text{оу}} = P_{\text{ЛЛ/ЛСД}}^{\text{оу}} * n * T_{\text{год}} * k_{\text{исп.}}, [\text{кВт}\cdot\text{ч}],$$

где:

- $P_{\text{ЛЛ/ЛСД}}^{\text{оу}}$ – установленная мощность светильников с ЛЛ / светильников с ЭСБ;
 $T_{\text{год}}$ – годовое число часов работы светильников;
 n – количество светильников;
 $k_{\text{исп.}}$ – коэффициент использования светильников.

При реализации мероприятия экономия электроэнергии составит:

- в натуральном выражении 73,191 тыс. кВт·ч;
- в денежном выражении 563,571 тыс. руб. (при средневзвешенном тарифе 2025 г. – 7,7 руб./кВт·ч.)

Финансовые затраты Учреждения на приобретение энергосберегающих ламп составят 1220 тыс. рублей.

Ревизия, регулировка окон ПВХ, уплотнение щелей и неплотностей оконных и дверных проемов.

Весьма важным при рассмотрении влияния перетоков воздуха в здании на расход энергии является учет проникновения воздуха через трещины и щели в стенах, крышах и окнах. Создание замкнутых воздушных промежутков в стенах зданий и плотная подгонка окон и дверей могут существенно уменьшить влияние инфильтрации воздуха.

Потери тепловой энергии в здании, связанные с инфильтрацией воздуха через оконные и дверные проемы, а также стыки панелей могут составлять до 20 %. Сведя к минимуму неконтролируемую инфильтрацию воздуха, особенно на нижних этажах здания, можно сэкономить значительное количество энергии.

Теплозащитные свойства оконных и дверных проемов - это не только проблема экономии энергии, но и условие обеспечения комфортных условий внутри помещений.

Наиболее эффективным способом уплотнения оконных переплетов является установка в их притворах по периметру открывающихся форточек, полотен, створок, клапанов, упругих уплотняющих прокладок из полиуретана.

Из-за большого перепада давлений по сторонам ограждений инфильтрация через окна нижних этажей здания идет более интенсивно, поэтому при одновременном уплотнении внутренних и наружных оконных притворов воздухопроницаемость окна снижается в среднем на 40%. Таким образом, это достаточно простое мероприятие является очень эффективным.

Устройство уплотняющих прокладок позволяет снизить воздухопроницаемость оконных и дверных проемов, уменьшить загрязнение стекол и переплетов в межстекольном пространстве, повысить температуру на внутренней поверхности проемов в среднем на $1 \div 2^\circ\text{C}$, исключить возможность запотевания и образования конденсата. В итоге уплотнение притворов позволяет повысить теплозащиту окон и дверей в среднем на $15 \div 20 \%$.

Показатель	Ед.изм.	Итого
Ориентировочная стоимость работ	тыс.руб.	600,0
База для расчета экономии тепловой энергии	Гкал	3741,62
Экономия тепловой энергии, % (от базы)	%	3
Экономия тепловой энергии на цели отопления в год	Гкал	112,25
Средневзвешенный тариф на тепловую энергию	Руб/Гкал	5237,59
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении.	тыс.р.	587,912
Рекомендуемый срок внедрения мероприятия	мес/год	до 12/2029

* Учитывая ежегодный рост тарифов срок окупаемости будет ниже.